


Montaggio verticale SOLATRON® A 2.3-1

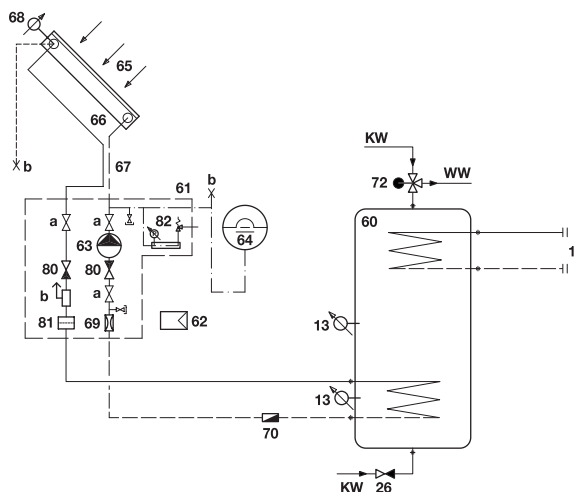


- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Pos. Designazione | | 68 Sonda collettore |
| <i>necessari:</i> | | 82 Gruppo di sicurezza circuito solare |
| 1 Generatore di calore | | |
| 26 Valvola di ritegno | | |
| 60 Accumulatore solare/combinato | Pos. Designazione | |
| 61 Gr solare prefabbricato (gr. pompa mod. base e gr. mandata) | <i>opzionali:</i> | |
| 62 Regolatore solare | 67 Sistema di tubi a innesto rapido | |
| 65 Collettore solare | 81 Filtro | |
| SOLATRON® A 2.3-1 | 70 Flussometro | |
| 66 Set di montaggio per collettore | | |
| 64 Vaso di espansione circuito solare | | |
| 72 Miscelatore ACS | | |
| <i>integrati / inclusi:</i> | | |
| 63 Pompa collettore solare | | |
| 69 Regolatore di flusso | | |
| 80 Valvola di ritegno | | |
| 13 Sonda accumulatore inferiore | | |
| 13 Sonda accumulatore superiore | | |

Superficie	4 m ²	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²
Cod.	2 x 3720163	3 x 3720163	4 x 3720163	5 x 3720163	6 x 3720163

	Racordi di partenza e documentazione	Cod.	7298				
	Set di raccordo complementare	Cod.		1 x 2028871	2 x 2028871	3 x 2028871	4 x 2028871
	Vaso di espansione (raccomandato)	Cod.	25 l 4448666451	35 l 1 x 2002737	35 l 1 x 2002737	50 l 1 x 2028860	50 l 1 x 2028860
	Gruppo pompa 65 mod. base	Cod.	3720482				
	Gruppo mandata	Cod.	12060749				
	LOGON® SOL plus (alternativa)	Cod.	6164				
	LOGON® SOL compact (consigliata)	Cod.	6165				
	Tyfocor LS, 10 l (raccomandato)	Cod.	3 x 2026759	4 x 2026759	4 x 2026759	5 x 2026759	5 x 2026759
	Collettore d'aria	Cod.	12002288				
	Tubi flessibili di raccordo	Cod.	12030642				
	Miscelatore termico ACS	Cod.	7406				
	VISTRON® FS bollitore solare ACS (consigliato)	Cod.	300 l 3070223	400 l 3070224	500 l 3070216	750 l 3730640	

Tutti i prodotti raccomandati si riferiscono a un impianto standard e devono essere adattati al progetto specifico. Il volume dell'accumulatore va stabilito in funzione del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Montaggio orizzontale SOLATRON® A 2.3 Q

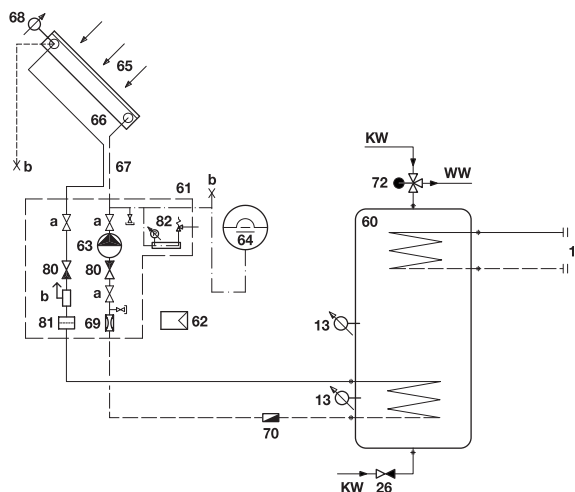

Pos. Designazione

necessari:

- 1 Generatore di calore
- 26 Valvola di ritegno
- 60 Accumulatore solare / combinato
- 61 Gruppo solare prefabbricato (gr. pompa mod. base e gr. mandata)
- 62 Regolatore solare
- 65 Collettori solari
- 66 Set di montaggio per collettore
- 64 Vaso di espansione circuito solare
- 72 Miscelatore ACS

- 68 Sonda collettore
- 82 Gruppo di sicurezza circuito solare

Pos. Designazione opzionali:

- 67 Sistema di tubi a innesto rapido
- 81 Filtro
- 70 Flussometro

SOLATRON® A 2.3 Q

- 63 Pompa collettore solare
- 69 Regolatore di flusso
- 80 Valvola di ritegno
- 13 Sonda accumulatore inferiore
- 13 Sonda accumulatore superiore

integrati / inclusi:

- 63 Pompa collettore solare
- 69 Regolatore di flusso
- 80 Valvola di ritegno
- 13 Sonda accumulatore inferiore
- 13 Sonda accumulatore superiore



Superficie	4 m ²	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²
Cod.	2 x 3123128	3 x 3123128	4 x 3123128	5 x 3123128	6 x 3123128

	Racordi di partenza e documentazione	Cod.	7298				
	Set di raccordo complementare	Cod.		1x12028871	2x12028871	3x12028871	4x12028871
	Vaso di espansione (raccomandato)	Cod.	25 l 4448666451	35 l 1x12002737	35 l 1x12002737	50 l 1x12028860	50 l 1x12028860
	Gruppo pompa 65 mod. base	Cod.	3720482				
	Gruppo mandata	Cod.	12060749				
	LOGON® SOL plus (alternativa)	Cod.	6164				
	LOGON® SOL compact (consigliata)	Cod.	6165				
	Tyfocor LS, 10 l (raccomandato)	Cod.	3x12026759	4x12026759	4x12026759	5x12026759	5x12026759
	Collettore d'aria	Cod.	12002288				
	Tubi flessibili di raccordo	Cod.	12030642				
	Miscelatore termico ACS	Cod.	7406				
	VISTRON® FS bollitore solare ACS (consigliato)	Cod.	300 l 3070223	400 l 3070224	500 l 3070216	750 l 3730640	

Tutti i prodotti raccomandati si riferiscono a un impianto standard e devono essere adattati al progetto specifico. Il volume dell'accumulatore va stabilito in funzione del fabbisogno di acqua calda sanitaria.